

AUDYTOR

Imię i nazwisko:

Miejscowość:

Telefon:

Data audytu:

E-mail:

INWESTOR

Imię i nazwisko:

Adres inwestycji:

Telefon:

Miejscowość:

E-mail:

Kod pocztowy:

1. Rok powstania budynku:

2. Przeznaczenie pompy ciepła:

C.O.

C.W.U.

3. Liczba mieszkańców budynku:

4. Powierzchnia ogrzewana budynku:

5. Liczba kondygnacji:

6. Wysokość pomieszczeń:

7. Materiał ścian bez izolacji:

8. Izolacja budynku:

dachowa

materiał izolacyjny:

grubość izolacji:

ścienna

materiał izolacyjny:

grubość izolacji:

podłogowa

materiał izolacyjny:

grubość izolacji:

9. Rodzaj systemu grzewczego:

ogrzewanie grzejnikowe

ogrzewanie podłogowe

1 / 4

10. Ilość stref grzewczych:

jedna

dwie

11. Rodzaj materiału użytego w instalacji C.O.:

rury stalowe

rury miedziane

rury PP

12. Rodzaj instalacji C. O.:

otwarta

zamknięta

13. Dobowe zużycie wody:

niskie (do 80 dm³/os.)

normalne (80-100 dm³/os.)

wysokie (od 100 dm³/os.)

14. Dotychczasowe źródło ciepła i jego moc [kW]:

15. Typ kotła:

16. Roczny koszt ogrzewania

17. Zużycie opału:

18. Czy likwidujemy istniejące źródło ciepła?

tak

nie

19. Czy budynek posiada instalację solarną (CWU)?

tak

nie

20. Czy budynek posiada instalację fotowoltaiczną?

tak

nie

21. Wentylacja

gravitacyjna

mechaniczna wywiewna

rekuperacja

22. Zasilanie budynku

jednofazowe

trójfazowe


23. Moc przyłączeniowa

24. Typ pompy do zainstalowania

split

monoblok

25. Schemat kotłowni

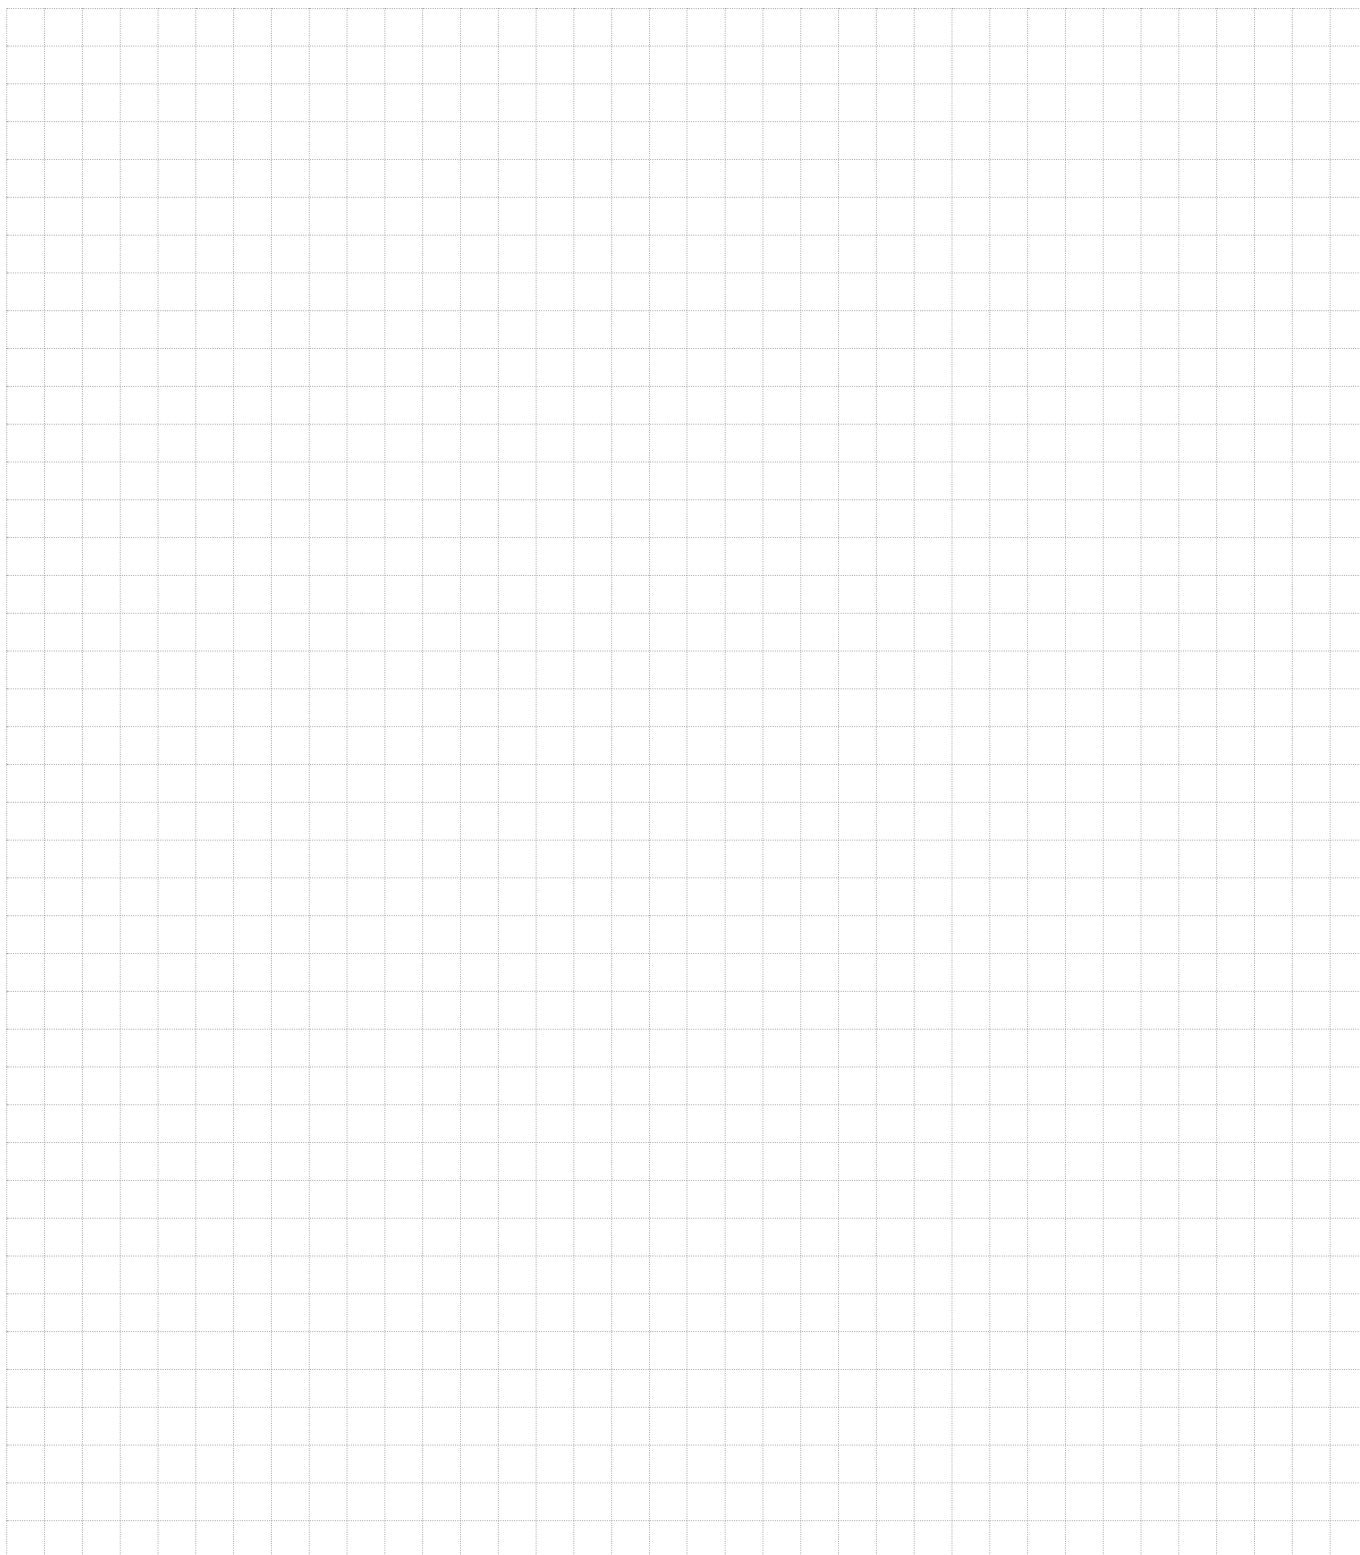

SCHEMATY KOTŁOWNI

3 / 4

Potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niniejszej deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926) na potrzeby czynności przed zawarciem umowy, prawidłowego wykonania projektu instalacji pompy ciepła, zatwierdzenia i wykonania przez JBG-2 Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem al. Jana Pawła II 46, 44-240 Żory

Czytelny podpis inwestora:

Czytelny podpis audytora:

RODO

